


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСТАНОВКА КОМПРЕССОРНАЯ ВИНТОВАЯ БЕЗМАСЛЯНАЯ

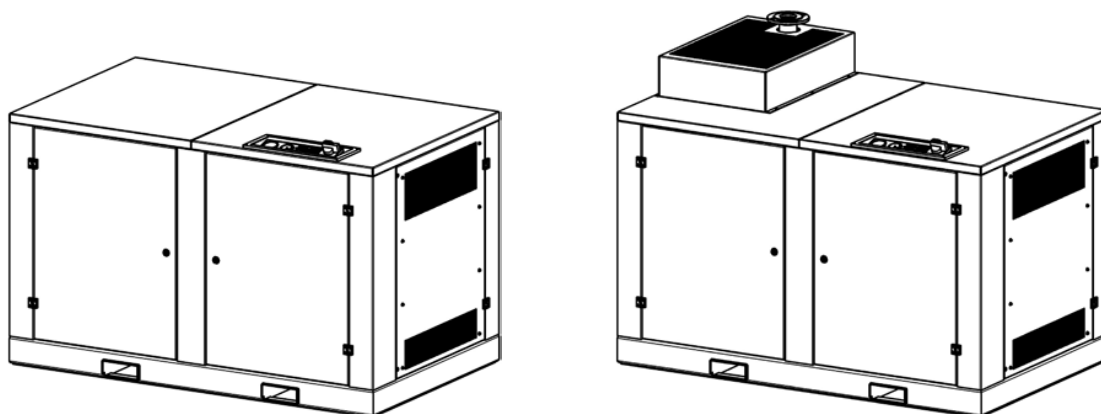

Модели: **БК30-1,5**
БК40-1,5 / БК40-2,0 / БК40-2,5
БК50-1,5 / БК50-2,0 / БК50-2,5
БК60-1,5 / БК60-2,0 / БК60-2,5
БК75-2,0 / БК75-2,5
БК100-2,5

СОДЕРЖАНИЕ

№ раздела	Наименование раздела	№ стр.
1	Общие сведения и указания	3
2	Указание мер безопасности	4
2.1	Пояснения символов в руководстве по эксплуатации	4
2.2	Символы маркировки, используемые в установке компрессорной	4
3	Гарантийные условия	5
3.1	Общие	5
3.2	Исключения по гарантии	5
4	Подготовка к работе	6
4.1	Общие указания	6
4.2	Перемещения и монтаж	6
4.3	Монтаж	7
4.4	Подключение к внешнему трубопроводу	8
4.5	Порядок работы	8
5	Конструктивные особенности	9
5.1	Общее описание	9
5.2	Схема воздушного потока	9
5.3	Система смазки	9
5.4	Устройство защиты и контроля	11
5.5	Устройство привода и проверка натяжения ремня	12
6	Техническое обслуживание	15
6.1	Общее описание	15
6.2	Техническое обслуживание ТО-1	16
6.3	Техническое обслуживание ТО-2	16
6.4	Техническое обслуживание ТО-3	17
7	Неисправности и методы их устранения	18
8	Основные технические данные	19
8.1	Технические данные	19
8.2	Данные о рекомендуемых маслах	19
9	Комплектность	19
10	Схема гидropневматическая	20
11	Схема электрическая принципиальная	21
12	Присоединительные и установочные размеры (базовая комплектация)	23
13	Присоединительные и установочные размеры (с интегрированным охладителем сжатого воздуха)	24
14	Гарантии изготовителя	25
Приложение I.1	Винтовой блок CG80	27
Приложение I.2	Винтовой блок CS80/1	28
Приложение I.3	Винтовой блок CS85	29
Приложение II.1	Технические показатели установок с винтовым блоком CG80	30
Приложение II.2	Технические показатели установок с винтовым блоком CS80/1	31
Приложение II.3	Технические показатели установок с винтовым блоком CS85	32
Приложение III.1	Перечень материалов и запасных частей, используемых при ТО установок с винтовым блоком CG80, CS80	33
Приложение III.2	Перечень материалов и запасных частей, используемых при ТО установок с винтовым блоком CS85	33
Приложение IV	Журнал технического обслуживания Свидетельство о приёмке и упаковывании Гарантийное свидетельство	34

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И УКАЗАНИЯ

Настоящее руководство распространяется на установки компрессорные винтовые, безмасляного сжатия, воздушные, низкого давления, моделей: **ВК30-1,5; ВК40-1,5; ВК40-2,0; ВК40-2,5; ВК50-1,5; ВК50-2,0; ВК50-2,5; ВК60-1,5; ВК60-2,0; ВК60-2,5; ВК75-2,0; ВК75-2,5; ВК100-2,5** (далее – установка) и их модификации и содержит краткое общее описание, указания по эксплуатации, обслуживанию и основные технические данные, гарантированные изготовителем. В руководстве отражается техническое состояние установки после изготовления, в процессе эксплуатации, а также приведены данные по объему, порядку и периодичности технического обслуживания.

Установки на основе безмасляного сжатия атмосферного воздуха снабжены винтовыми компрессорными блоками серии SILU CG80, CS80, CS85 производства GHH-RAND (Германия) и предназначены для использования в пневмотранспортных системах для перемещения сыпучих грузов, таких как мука, сахарный песок, соль, корм, порошкообразные химические вещества, сухие гранулированные продукты, сода, цемент, песок, известь, гипс и пр.

При ином применении необходимо проконсультироваться с изготовителем.

Установки в зависимости от требований имеют рабочее давление, конечное избыточное – 1,5; 2,0; 2,5 бар и объемную производительность 420...990 м³/час.

Температура сжатого безмасляного воздуха установки базовой комплектации превышает + 100° С (технические показатели приведены в приложениях II.1-II.3) При предъявлении требований по температуре сжатого воздуха, установка может быть оснащена встроенным охладителем сжатого воздуха (**опция О**).

Также установка может быть оснащена преобразователем частоты вращения электродвигателя (**опция ВС**) для поддержания определенного давления в пневмосети.

Техническое обслуживание и ремонтные работы должны выполняться только квалифицированным и специально обученным персоналом.

Изготовитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию установки, направленных на повышение качества и надежности изделия без предварительного уведомления.

По всем возникающим вопросам и для получения дополнительной информации обращайтесь к изготовителю (уполномоченному представителю изготовителя).

В переписке и при оформлении заказа на запасные части и комплектующие указывайте: модель установки, ее заводской номер и другие данные согласно паспортной табличке и настоящему руководству.

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ НАДЕЖНОЙ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, ОДОБРЕННЫЕ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ. В СЛУЧАЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕОРИГИНАЛЬНЫХ ИЛИ НЕ ОДОБРЕННЫХ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ИЛИ КОМПЛЕКТУЮЩИХ, ИЗГОТОВИТЕЛЬ МОЖЕТ СНЯТЬ С СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ЭТОГО ПОСЛЕДСТВИЯ. ВВОД УСТАНОВКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ И СПЕЦИАЛЬНО ОБУЧЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ.

2. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 Пояснение символов в руководстве по эксплуатации

Во избежание опасностей, которые могут привести к неправильным условиям работы, травмам и нанести материальный ущерб, применяются: знак общего предупреждения и следующие указания по технике безопасности:

 Знак общего предостережения. Внимательно прочитайте текст, относящийся к данному знаку	«УКАЗАНИЕ»
	Указания предоставляет информацию для предотвращения неправильных условий работы.
	«ВНИМАНИЕ»
	Указание по безопасности «ВНИМАНИЕ» предупреждает о том, что при несоблюдении данного указания существует опасность или возможность повреждения оборудования.
	«ОСТОРОЖНО»
	Указание по безопасности «ОСТОРОЖНО» предупреждает о том, что при несоблюдении данного указания существует опасность получения травмы.
	«ЗАПРЕЩАЕТСЯ»
	Указание по безопасности «ЗАПРЕЩАЕТСЯ» предупреждает о том, что при несоблюдении данного указания приводит к тяжелым травмам и значительному повреждению оборудования.

2.2 Символы маркировки, используемые в установке компрессорной



– Опасность поражения электрическим током. Строго соблюдайте инструкции и рекомендации.



- Знак опасности. Компонент или система, которые во время работы могут нагреваться до высоких температур.

Монтаж, запуск в эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонтные работы установки должен производиться квалифицированным и специально обученным персоналом, имеющим соответствующую квалификацию и опыт. К обслуживанию допускаются лица, изучившие настоящее руководство, ознакомленные с его устройством и правилами эксплуатации и прошедшие инструктаж по технике безопасности и оказанию первой помощи.

Установку необходимо установить на предусмотренное для этого место. внутри помещений или под навесом.

Всасываемый установкой воздух не должен содержать паров любого вида, взрывоопасных и легковоспламеняющихся газов, распыленных растворителей или красителей.

В случае повышенной запыленности воздуха необходимо чаще заменять патрон фильтра воздушного, чистить масляный фильтр, а также очищать радиатор. Значительное снижение пропускной способности фильтров может привести к перегреву, включению аварийной сигнализации и отключению установки.

Использование агрегата строго ограничено сжатием воздуха, поэтому он не может быть использован для каких-либо иных газов.

При подсоединении к линии распределения необходимо использовать пневмоарматуру и трубопроводы соответствующих размеров и характеристик (давление и температура).

Трубопроводы, содержащие сжатый воздух, должны быть в исправном состоянии и соответствующим образом соединены. Перед тем как установить под давление гибкие трубопроводы, необходимо убедиться, что их окончания прочно закреплены.

Для перемещения установки (полностью отключенной) необходимо использовать только рекомендуемые средства.

Перед началом работы необходимо проверить целостность и исправность предохранительного клапана.

Для технических проверок руководствоваться данным документом.

Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с транспортной маркировкой на таре.

Утилизация использованных масел и конденсатов должна осуществляться с соблюдением соответствующих нормативов в силу того, что эти продукты загрязняют окружающую среду.

При эксплуатации установки должны соблюдаться правила пожарной безопасности.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ПРИСТУПАТЬ К РАБОТЕ, НЕ ОЗНАКОМИВШИСЬ С НАСТОЯЩИМ РУКОВОДСТВОМ;
- ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ УСТАНОВКУ С НЕИСПРАВНЫМИ ИЛИ ОТКЛЮЧЕННЫМИ УСТРОЙСТВАМИ ЗАЩИТЫ;
- ВНОСИТЬ КАКИЕ-ЛИБО ИЗМЕНЕНИЯ В ПНЕВМАТИЧЕСКУЮ ЦЕПЬ УСТАНОВКИ ИЛИ ИХ РЕГУЛИРОВКУ. В ЧАСТНОСТИ ИЗМЕНЯТЬ НАСТРОЙКУ КЛАПАНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО;
- ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИКАСАТЬСЯ К СИЛЬНО НАГРЕВАЮЩИМСЯ ДЕТАЛЯМ (ТЕПЛООБМЕННИК, ГЛУШИТЕЛЬ, ДЕТАЛИ ВЫПУСКНОГО ВОЗДУХОПРОВОДА) НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ УСТАНОВКИ;
- НАПРАВЛЯТЬ СТРУЮ СЖАТОГО ВОЗДУХА НА СЕБЯ ИЛИ НАХОДЯЩИХСЯ РЯДОМ ЛЮДЕЙ;
- ДОПУСКАТЬ В РАБОЧУЮ ЗОНУ ПОСТОРОННИХ ЛИЦ;
- ПРОИЗВОДИТЬ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА УСТАНОВКЕ, ВКЛЮЧЕННОЙ В СЕТЬ ИЛИ ПРИ НАЛИЧИИ ДАВЛЕНИЯ В ЛИНИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ;
- ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ УСТАНОВКУ, НЕ ПРОВЕДЯ ОЧЕРЕДНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ!

3. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

3.1 Общие

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие агрегата показателям, указанным в настоящем руководстве, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации установки 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при гарантийной наработке не более 2000 (две тысячи) часов, но не более 18 месяцев со дня выпуска, если иное не предусмотрено договором.

В случае отсутствия документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию, гарантийный срок эксплуатации устанавливается 12 месяцев со дня выпуска при гарантийной наработке не более 2000 (две тысячи) часов.



Гарантийные обязательства не распространяются на сменные запасные части, замена которых в период действия гарантии предусмотрена регламентом проведения технического обслуживания.

3.2 Гарантийные претензии не принимаются в случаях:

- механических и других повреждений, вследствие нарушения требований условий эксплуатации, правил транспортирования и хранения;
- самовольного изменения конструкции или внутреннего устройства оборудования, разборку с целью диагностики или ремонта блоков и узлов (электродвигатель, винтовой блок, клапаны) без письменного согласования с заводом-изготовителем;
- нарушения сохранности заводских гарантийных пломб на блоке компрессорном, устройствах оборудования и несанкционированного доступа к настройкам (регулировкам);

- применения запасных частей и материалов, не предусмотренных эксплуатационной документацией;
- нарушения режимов работы, установленных эксплуатационной документацией (руководство по эксплуатации и др.).

По вопросам гарантийного обслуживания, приобретения сменных и запасных частей обращайтесь к дилеру изготовителя (продавцу).

При обращении необходимо указать марку и заводской номер агрегата, наработку в часах, условия эксплуатации, внешнее проявление отказа, предполагаемая причина.

4 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1 Общие указания

Освободить установку от поддона и упаковки и убедиться в отсутствии повреждений или явных дефектов, а в случае их обнаружения немедленно обратиться к транспортировщику.

Проверить наличие руководства по эксплуатации и полноту заполнения соответствующих его разделов.

Осуществить визуальный контроль отсутствия течи масла на поверхностях и в соединениях.

Проверить уровень масла по меткам маслоуказателя.

Рекомендуется приобрести масло, используемое в установке для дальнейшего пополнения и замены, а также запчасти, необходимые для техобслуживания (патрон фильтра воздушного).

4.2 Перемещение

На продольных сторонах основания корпуса предусмотрены окна для вилок погрузчика. На иллюстрациях изображены варианты транспортирования компрессорной установки с помощью вилочного погрузчика или крана (рис. 1а и 1б).

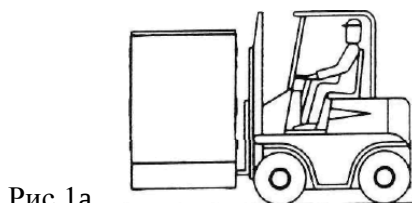


Рис. 1а

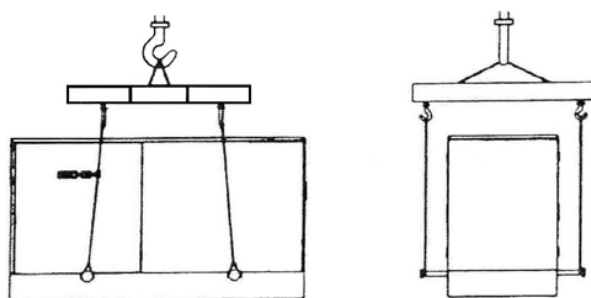



Рис. 1б

Рис. 1. Варианты транспортирования

4.3 Монтаж

Установка не требует подготовки специального фундамента. Однако обязательным требованием является плоскостность установочной поверхности и способность основания нести статический вес компрессорной установки. Максимальный допустимый наклон корпуса в любом направлении не должен превышать угол 10° .

ДЛЯ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ И ОБСЛУЖИВАНИЯ РАЗМЕСТИТЕ КОМПРЕССОРНУЮ УСТАНОВКУ НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 1200 ММ ОТ СТЕН И ДРУГОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

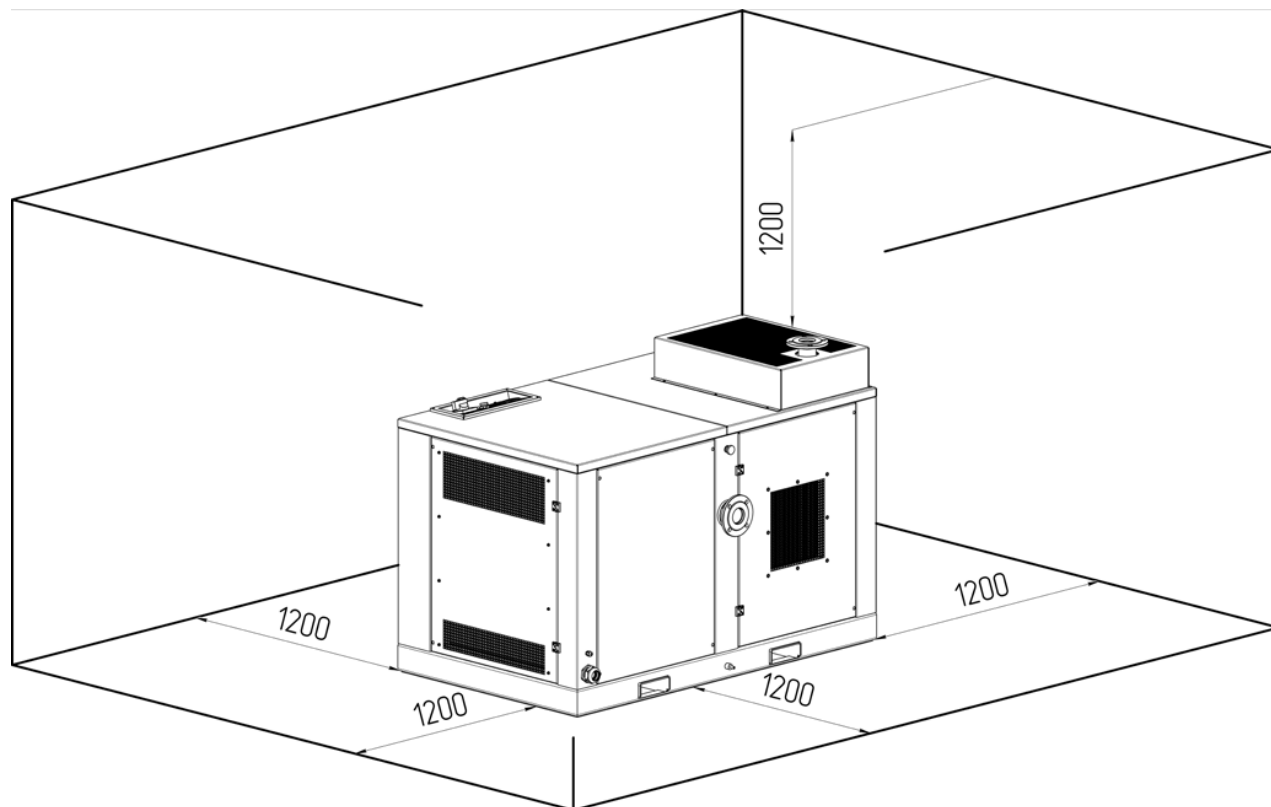

Поскольку забор воздуха для компрессорной установки производится изнутри помещения, в котором размещена установка, в обязательном порядке должна быть обеспечена достаточная вентиляция. Всасывание и выход горячего воздуха показан на рис.2. Максимально допустимая температура окружающей среды, т. е. температура всасывания, составляет $+40^\circ \text{C}$. Если существует риск повышения температуры до больших уровней, например, отработавший воздух двигателей или излучение тепла другим находящимся в этом же помещении оборудованием, то предназначенный для всасывания воздух должен быть подведен снаружи помещения по соответствующему трубопроводу (коробу). Предназначенный для сжатия воздух должен быть чистым и без содержания конденсата. Если воздух сильно запылен или содержит другие твердые частицы, должен быть установлен фильтр предварительной очистки. Потребление установкой воздуха для сжатия и охлаждения - $5000 \text{ м}^3/\text{ч}$ (с опцией О (охладителем воздуха) - $9000 \text{ м}^3/\text{ч}$).

4.4 Подключение к внешнему трубопроводу

Подключение установки к трубопроводу пневмотранспортной системы необходимо выполнить через компенсатор (гибкий термостойкий рукав). По желанию заказчика установка может быть укомплектована комплектом подключения.

Внутренний (проходной) диаметр трубопроводов и арматуры пневмотранспортной системы должен быть не меньше DN65.



Запорная арматура на линии нагнетания перед пуском компрессора должна быть открыта. Запуск нужно осуществлять при отсутствии противодавления в линии нагнетания.

4.5 Порядок работы

4.5.1 Режим работы

Номинальный **режим работы** установки циклический: непрерывная работа установки после запуска продолжительностью **до 3-х часов** – затем отключение на 2 часа для охлаждения винтового блока перед новым запуском.

Допускается непрерывная работа установки продолжительностью до 4-х часов, но не более одного цикла в сутки.

При этом общее **время наработки** винтового блока установки не должно превышать **2000 часов в год**.

4.5.2 Первый пуск

Прежде чем выполнять первый пуск необходимо:

- ознакомиться с системами и узлами изделия;
- проверить уровень масла (см. пункт 6.2.2);
- система управления контролирует последовательность фаз, что предотвращает вращение электродвигателя, в случае неправильного направления вращения (на панели управления загорается красная лампа) необходимо изменить последовательность подключения фаз;



При первом пуске удостовериться, что направление вращения вала блока винтового соответствует стрелке, указанной на винтовом блоке (см. приложение I), а направление потока охлаждающего воздуха от теплообменника наружу.

- во избежание выхода из строя винтового блока в случае вращения винтов в обратном направлении первый пуск должен быть кратковременным (до 1 секунды).

- все узлы установки и сама установка должны быть надежно закреплены.

4.5.3 Контроль и управление в процессе работы

Запуск привода осуществляется поворотом рукоятки поворотного выключателя 1 (рис. 3) и поворотной кнопки 3 (рис. 3) на панели управления установки.

При достижении заданного максимального давления при отсутствии расхода предохранительный клапан открывается и происходит сброс давления. В этом случае при длительном отсутствии расхода необходимо выключить установку. Транспортная система, в которую включается установка, должна быть рассчитана таким образом, что бы давление в воздухопроводах не превышало порог срабатывания предохранительного клапана установки во избежание выхода из строя установки.

Манометр давления масла в винтовом блоке, счетчик часов работы находятся на панели управления, расположенной спереди в верхней правой части корпуса установки.

Кнопка аварийной остановки расположена на задней средней стойке корпуса установки.

5.1 Общее описание

Установка представляет собой компактный агрегат на базе винтовых компрессорных блоков CG80, CS80, CS85 производства GHH RAND (Германия), безмасляного сжатия, с приводом от электродвигателя, посредством ременной передачи, в шумопоглощающем корпусе.

5.2 Схема воздушного потока

Поступление атмосферного воздуха в корпус установки осуществляется через боковую панель. Охлаждение электродвигателя происходит потоком воздуха, создаваемым крыльчаткой самого электродвигателя.


Воздух всасывается через **фильтр воздушный** в полость вращающихся винтов **блока компрессорного винтового** и сжимается. Внутри корпуса винтового компрессора находятся два ротора, которые вращаются в противоположных направлениях. Конфигурация лопастей роторов такова, что на всей линии зацепления между лопастями ведущего и ведомого роторов даже в разогретом состоянии имеется небольшой точный зазор в допустимых пределах. Любой контакт между роторами исключен благодаря двум распределительным шестерням, расположенным за пределами камеры сжатия. Сжатый воздух из винтового блока поступает в **глушитель**. В выходном патрубке глушителя встроен обратный клапан. На входном патрубке блока компрессорного подсоединен **индикатор загрязненности воздушного фильтра**, при показаниях свыше 65 мбар необходимо заменить патрон воздушного фильтра.

5.3 Система смазки

Система смазки редуктора и подшипников блока компрессорного состоит из:

- картера и маслоналивной горловины с пробкой - щупом контроля уровня масла, насоса масляного и масляных каналов, фильтра масляного, выполненных в корпусе блока компрессорного,
- маслоохладителя с вентилятором воздушного охлаждения,
- манометра давления масла,
- датчика – реле температуры масла,
- маслопроводов.

Для обеспечения смазки подшипников и зубчатых зацеплений блока компрессорного в корпусе блока компрессорного предусмотрен масляный насос, который перекачивает масло из картера к местам смазки. В масляной магистрали для очистки масла устроен сетчатый масляный фильтр (см. приложение I), который закрыт пробкой снаружи со стороны приводного вала. Для охлаждения масла служит **маслоохладитель**, закрепленный на задней панели вместе с воздухопроводом и вентилятором. На входе в маслоохладитель (нижний штуцер) вмонтирован термодатчик, сигнал от которого через реле температуры поступает на панель управления. При превышении температуры масла 110° С установка отключается и на панели управления загорается красная сигнальная лампа.

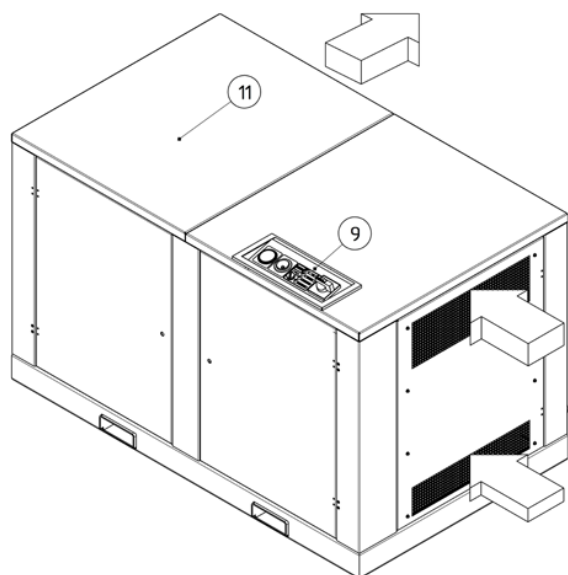

1. Электродвигатель
2. Ременная передача
3. Блок винтовой компрессорный
4. Рама привода
5. Фильтр воздушный
6. Глушитель
7. Клапан предохранительный
8. Электрошкаф
9. Панель контроля и управления
10. Маслоохладитель
11. Корпус защитный шумопоглощающий
12. Охладитель сжатого воздуха (опция)

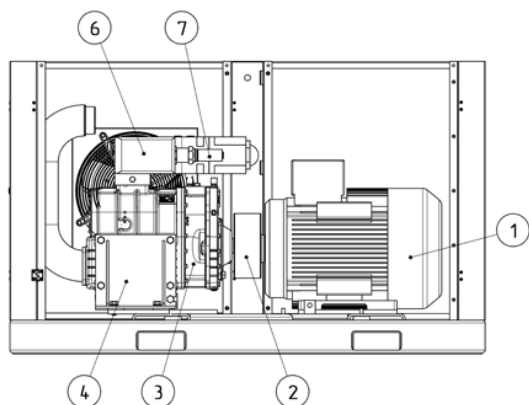
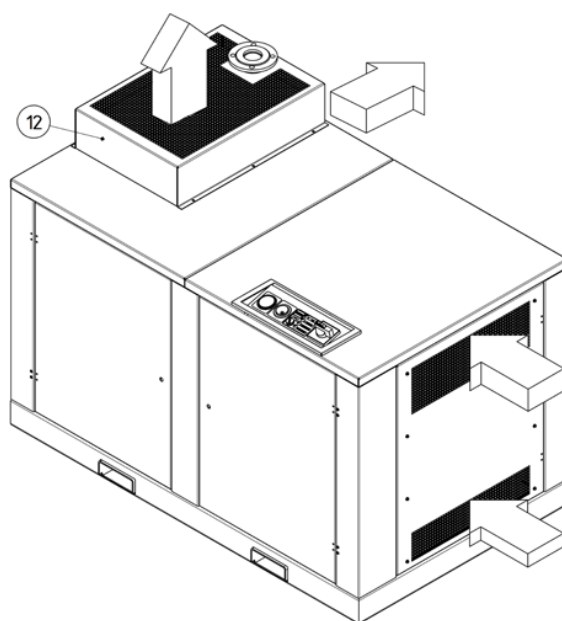
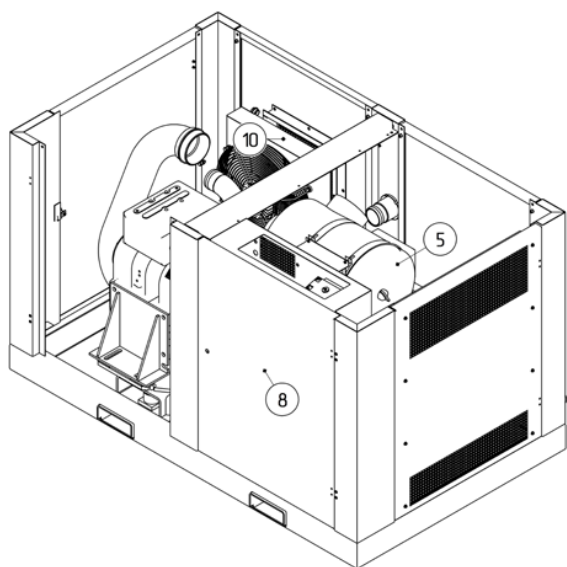


Рис. 2а. Общий вид установки с охладителем сжатого воздуха

Рис. 2. Общий вид установки

5.4 Устройства защиты и контроля

В установке применены следующие устройства защиты, которые контролируют его наиболее важные узлы, указывая на возможные неисправности (рис. 3):

- световая сигнализация "сеть" – зеленая лампа 4 на панели управления;
- направление вращения (фазировка) и срабатывание защиты вентилятора охлаждения – красная лампа 5 на панели управления;
- клапан предохранительный – установлен в корпусе глушителя шума;
- манометр масляный 3 – установлен на панели управления;
- аварийный датчик максимально допустимой температуры масла системы смазки редуктора и подшипников блока компрессорного винтового. Имеет выход для подключения сигнального устройства (световая сигнализация) – красная лампа 6 на панели управления;
- аварийное тепловое реле защиты электродвигателя – красная лампа 7 на панели управления;

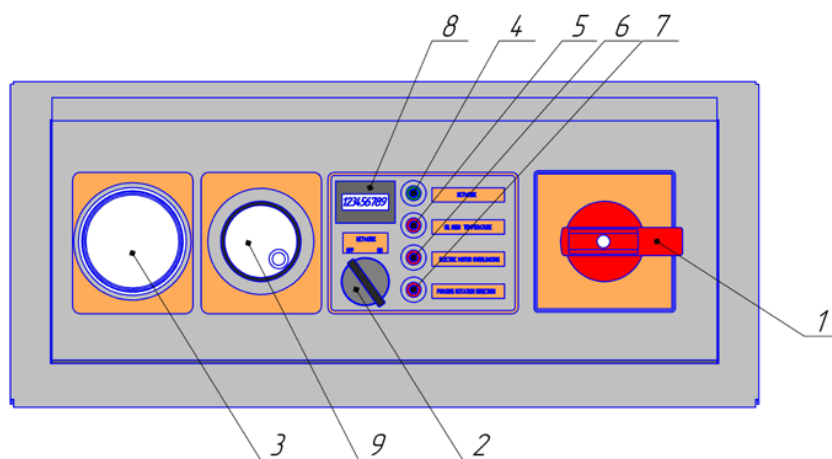


Рис. 3. Панель управления

- 1 Поворотный выключатель
- 2 Поворотная кнопка запуска
- 3 Манометр давления масла винтового блока
- 4 Световая сигнализация «сеть» - зеленая лампа
- 5 Световая сигнализация «направления вращения (фазировка), срабатывание защиты вентилятора охлаждения» - красная лампа
- 6 Световая сигнализация «максимальная температура масла» - красная лампа
- 7 Световая сигнализация «максимальная температура электродвигателя» - красная лампа
- 8 Счетчик часов работы
- 9 Индикатор загрязненности воздушного фильтра

5.5 Устройство привода и проверка натяжения ремня

Привод установки смонтирован на отдельной жесткой раме, которая установлена на основании корпуса на виброопорах. Во время пуска и работы установки виброопоры уменьшают передачу вибрации от привода на корпус и существенно снижают уровень шума в помещении.

Крутящий момент от электродвигателя на винтовой блок передается поликлиновым ремнем.

Во время первых 50 часов эксплуатации необходимо обратить особое внимание на натяжение ремня и не допустить его проскальзывания, которое можно обнаружить по характерному свисту.

При каждом техническом обслуживании следует проверять натяжение согласно схеме, приведенной ниже. Работы проводятся после отключения компрессора от электрической сети, используя вводной выключатель. Примите все меры безопасности от случайного включения.


Натяжение ремня выполнено верно, если при приложении силы Q , равной 16 кг для нового ремня (12 кг для приработанного) прогиб ветви f будет составлять 5,6 мм (см. рис.4.5).

Натяжение ремня производится в следующем порядке:


1. Для установок с максимальным рабочим давлением 1,5 и 2,0 бара:

а) освободите соединения нагнетательного воздухопровода:

- для исполнения без охладителя воздуха (рис.4.1): открутите на несколько оборотов гайки крепления нагнетательного воздухопровода в средней задней стойке установки;

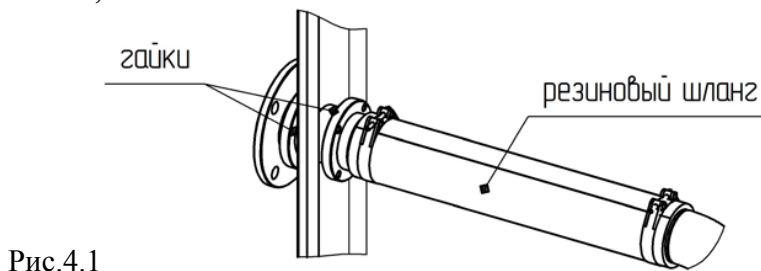

- для исполнения с охладителем воздуха (рис.4.2): открутите на несколько оборотов контргайку крепления нагнетательного воздухопровода на выходе из глушителя шума, ослабьте хомут крепления резинового шланга;

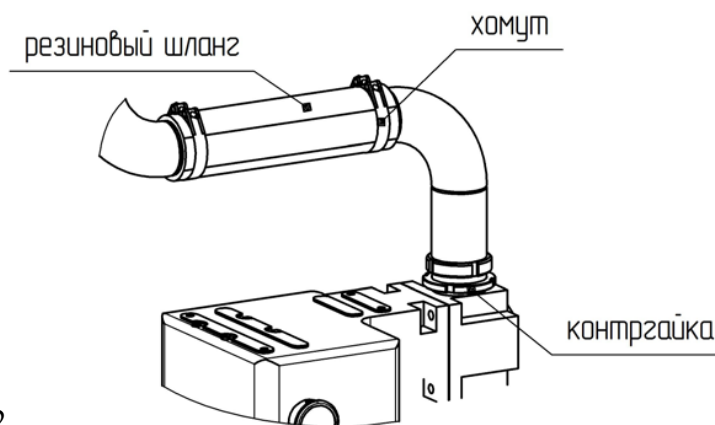

- б) открутите на пол-оборота четыре гайки 1 (рис.4.5) крепления блока;
- в) открутите на несколько оборотов контргайку 2 (рис.4.5);
- г) поворотом регулировочного болта (гайки) 3 (рис.4.5) получите требуемое значение прогиба. Вращением болта по часовой стрелке, если смотреть со стороны головки натяжного болта, ремень натягивается, против часовой стрелки - ослабляется;
- д) действуя в обратном порядке зафиксируйте положение блока и нагнетательного воздухопровода;

2. Для установок с максимальным рабочим давлением **2,5 бара**:

а) освободите соединения нагнетательного воздухопровода:

- для исполнения без охладителя воздуха (рис.4.3): открутите контргайку муфты, открутите четыре болта фланцевого соединения, соединяющего муфту и металлорукав, и убедитесь в разъёмности фланцевого соединения для исключения осевого растяжения металлорукава при натяжении ремня;

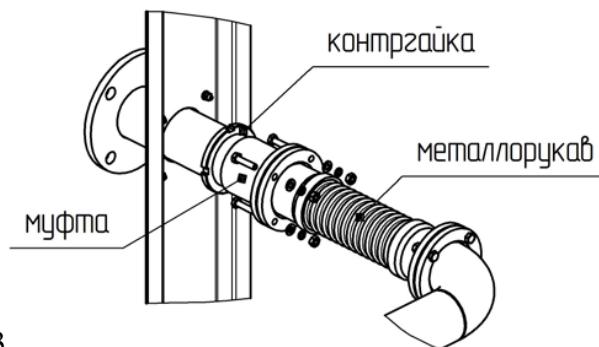


Рис.4.3

- для исполнения с охладителем воздуха (рис.4.4): открутите три контргайки, открутите четыре болта фланцевого соединения, соединяющего муфту и металлорукав, и убедитесь в разъёмности фланцевого соединения для исключения осевого сдвига металлорукава при натяжении ремня;



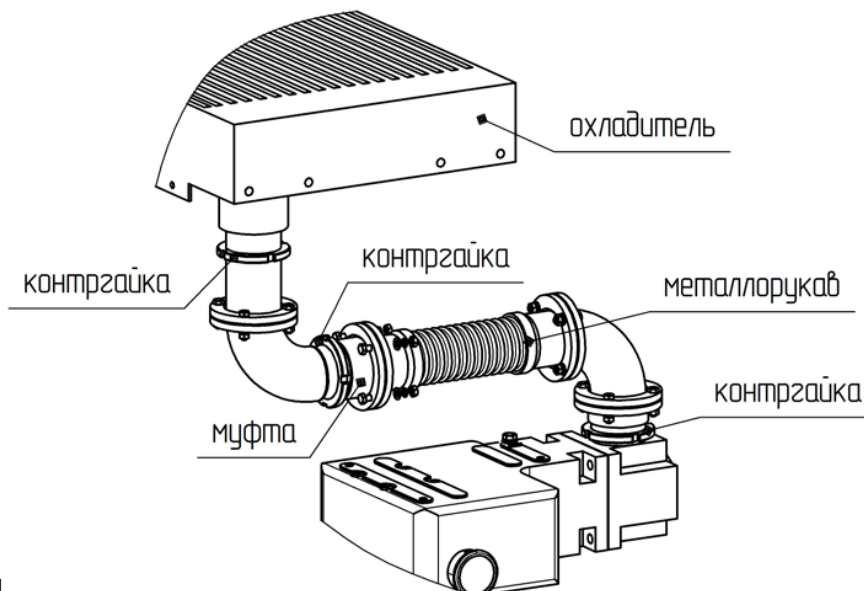


Рис.4.4

- б) ослабьте на пол-оборота четыре гайки 1 (рис.4.5) крепления блока;
- в) открутите на несколько оборотов контргайку 2 (рис.4.5);
- г) поворотом регулировочного болта (гайки) 3 (рис.4.5) получите требуемое значение прогиба. Вращением болта по часовой стрелке, если смотреть со стороны головки натяжного болта (гайки), ремень натягивается, против часовой стрелки - ослабляется;
- д) действуя в обратном порядке зафиксируйте положение блока и воздухопровода. Перед фиксацией воздухопровода выставьте составные элементы в положение, не допускающее скручивания и осевого сдвига металлорукава.

а) винтовые блоки CG80 и CS80

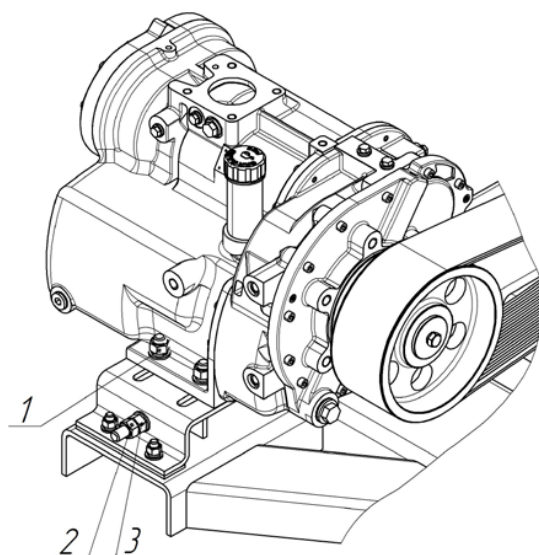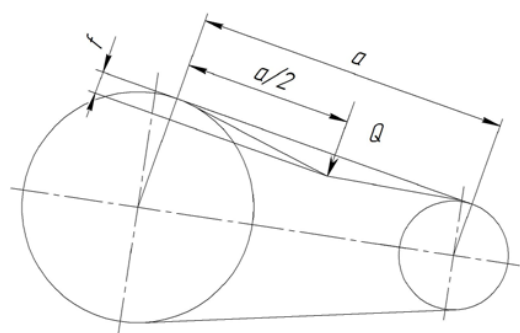

б) винтовой блок CS85

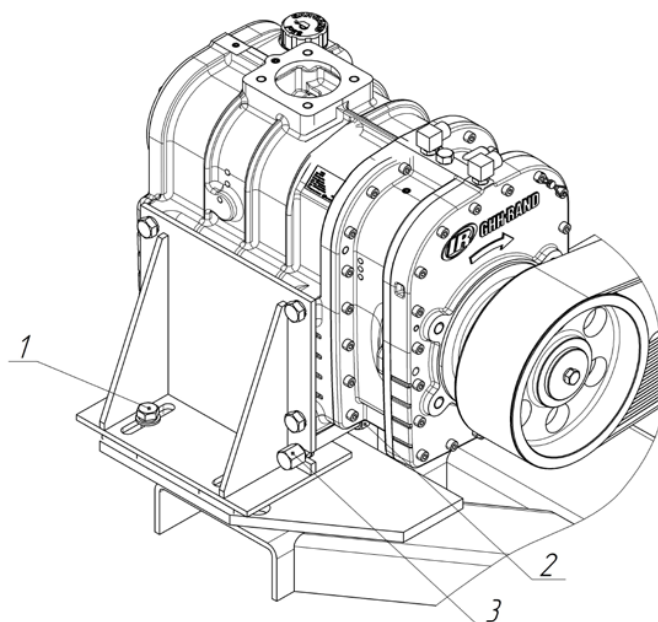
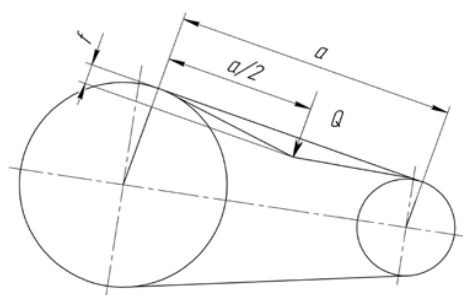


Рис.4.5 Натяжение ремня

6.1 Общее описание

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ КАКИХ-ЛИБО ОПЕРАЦИЙ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧИТЬ ЕЕ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ ПИТАНИЯ. ПРИНЯТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКИ ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ, ИЛИ НЕВНИМАТЕЛЬНОСТИ

Правильное обслуживание является одним из основных условий продолжительной работы установки.

Техническое обслуживание установки заключается в постоянном наблюдении за работой его механизмов, проверке технического состояния, очистке и т. д.

Техническое обслуживание установки подразделяется на:

- ежесменное техническое обслуживание, выполняемое в начале рабочей смены – **ТО-1**;
- плановое техническое обслуживание, выполняемое один раз в 3 месяца – **ТО-2**;
- плановое техническое обслуживание, выполняемое один раз в 6 месяцев – **ТО-3**;

Таблица 6.1 – План-график технического обслуживания установки

Вид ТО.	Периодичность	Виды работ
ТО-1	Ежесменно	- Проверить состояние приборов, расположенных на панели управления и контроля - Проверить уровень масла в винтовом блоке, нормальный уровень соответствует положению между верхней и нижней метками указателя уровня масла
ТО-2	Раз в три месяца	- Очистить ламели воздухоохладителя от пыли и грязи - Очистить патрон всасывающего фильтра, или заменить в случае высокой степени загрязнения (65 мбар) При работе установки в условиях сильной запыленности, операцию очистки или замены патрона воздушного фильтра проводить с большей частотой - Проверить функционирование предохранительного клапана - Проверить натяжение приводного ремня и при необходимости подтянуть - Произвести внешний осмотр крепежных и арматурных соединений, при необходимости подтянуть их
ТО-3	Раз в 6 месяцев (каждую 1000 часов наработки)	- Заменить масло* - Очистить масляный фильтр*
* При использовании масла Silol интервал замены масла/очистки масляного фильтра увеличивается до 12 месяцев (2000 часов наработки)		

6.2 Техническое обслуживание ТО-1

6.2.1 Наружный осмотр проводится с целью выявления возможных дефектов, вызванных механическими повреждениями.

6.2.2 Для проверки уровня масла необходимо:

- вывернуть пробку с заливной горловины, протереть указатель уровня масла мягкой тканью, завернуть пробку до упора;
- снова вывернуть пробку и проверить уровень масла;
- завернуть пробку.

Разница между отметками «min» и «max» составляет примерно 1 литр.




Рис. 5. Указатель уровня масла

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАЛИВАТЬ МАСЛО ВЫШЕ ВЕРХНЕЙ МЕТКИ УКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ МАСЛА ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЕГО ВЫТЕКАНИЯ ЧЕРЕЗ ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОТВЕРСТИЕ. ПЕРЕД ИЗМЕРЕНИЕМ УРОВНЯ МАСЛА ПРОБКА СО ЩУПОМ ДОЛЖНА БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ ЗАВИНЧЕНА В МАСЛОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЕ!

6.3 Техническое обслуживание ТО-2

6.3.1. Для обеспечения оптимального теплового режима установки необходимо поддерживать маслоохладитель в чистоте. Для очистки маслоохладителя необходимо снять панель маслоохладителя, очистить радиатор от пыли и грязи волокнистой щеткой (запрещается использовать для очистки металлические щетки и другие металлические предметы) и продуть сжатым воздухом в направлении, обратном потоку охлаждающего воздуха. Сильно загрязненный маслоохладитель следует снять с установки и промыть слабым моющим раствором.

6.3.2 Для замены патрона воздушного фильтра (при 65 мбар) необходимо:

- открыть боковую панель с правой стороны установки;
- снять крышку фильтра;
- вынуть патрон из корпуса;
- установить новый патрон на его место;
- установить крышку на прежнее место;
- обнулить показания индикатора загрязненности, нажав кнопку на индикаторе.

6.3.3 Для проверки надежности предохранительного клапана необходимо:

- повернуть кольцо устройства сброса против часовой стрелки, пока не услышите выпуск рабочей среды;
- повернуть кольцо устройства сброса по часовой стрелки до ограничителя;
- клапан готов к работе.

6.3.4 Работы по натяжению ремня и его проверке описаны в разделе 5.5.

6.3.5. Проверка надежности крепления проводится с целью выявления возможного самопроизвольного ослабления резьбовых соединений, а также их механических повреждений (разрыва болтов).



6.4 Техническое обслуживание ТО-3

6.4.1 Чистку (промывку) сетчатого масляного фильтра следует производить после полного опорожнения масла из картера.

6.4.2 Производить замену масла следует только на отключенном агрегате и при отсутствии давления. Масло должно немного остыть и иметь температуру между 60° С и 80° С.

Для замены масла необходимо:

- отключить установку от электрической сети, принять все необходимые меры для того, чтобы нельзя было снова запустить машину по невнимательности или неосторожности;
- отвернуть щуп уровня масла винтового блока (рис. 5.);
- установить емкости для сбора отработанного масла (для винтового блока и маслоохладителя);
- отвернуть заглушку крана слива масла на маслоохладителе, открыть кран (рис. 6);
- отвернуть заглушку слива масла винтового блока (приложение I);
- выдержать время, пока масло сольется полностью;
- завернуть заглушку слива масла винтового блока;
- закрыть кран масляного радиатора, завернуть заглушку крана;
- залить свежее масло через маслоналивную горловину винтового блока:
 - для блоков CG80, CS80 (приложение II) - примерно 10 литров;
 - для блока CS85 (приложение II) - примерно 9 литров;
- завернуть щуп уровня масла винтового блока;
- включить установку не более, чем на 1 минуту;
- отвернуть щуп, проверить уровень масла, долить до необходимого уровня (между «min» и «max» (рис.5);
- завернуть щуп уровня масла винтового блока.

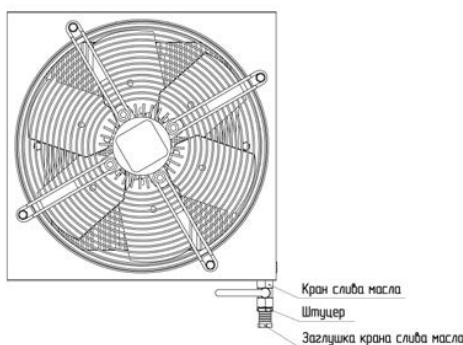


Рис. 6. Маслоохладитель

ВНИМАНИЕ! УТИЛИЗИРОВАТЬ ОТРАБОТАННОЕ МАСЛО В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ НОРМАМИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.

ВНИМАНИЕ! В УСЛОВИЯХ СИЛЬНОЙ ЗАПЫЛЕННОСТИ ОПЕРАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ С БОЛЬШЕЙ ЧАСТОТОЙ.

Перечень сменных запасных частей, применяемых при техническом обслуживании агрегата, приведен в приложении III.

7 НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении аварийной ситуации установка выключается и одновременно на панели управления включается световой индикатор, соответствующий аварийному параметру. Причину аварийной остановки необходимо прочитать на соответствующей надписи панели управления. Повторный пуск установки возможен только после устранения причины отключения.

Таблица 7.1 – Возможные неисправности и способы их устранения

Неисправность	Возможные причины	Методы устранения
Установка не запускается	- Не горит лампа "Сеть" - Нет напряжения питания - Ослаблены зажимы кабеля	- Проверить цепь питания
	- Заблокирована кнопка-грибок аварийного выключателя	- Разблокировать кнопку-грибок аварийного выключения, повернув ее по часовой стрелке до щелчка
	- Превышение рабочей температуры масла в системе смазки $>110^{\circ}\text{C}$	- Проверить температуру и запыленность в помещении
	- Недостаточный уровень масла	- Проверить уровень масла
	- Не работает вентилятор	- Проверить работу вентилятора
	- Загрязнен маслоохладитель	- Очистить продувкой сжатым воздухом - Повторить запуск после снижения температуры масла $\leq 110^{\circ}\text{C}$
	Индикация "Перегрузка э/двигателя"	- Проверить питающую сеть, токи э/двигателя
	- Напряжение питания ниже нормы	
Давление масла при рабочей температуре менее 0,3 бар, температура масла выше 110°C	- Неисправность реле перегрузки э/двигателя	- Проверить исправность теплового реле и его настройку
	- Загрязнен фильтр масляный сетчатый	- Почистить фильтр
	- Низкий уровень масла	- Проверить уровень масла, при необходимости долить
	- Залито несоответствующее масло, рекомендованное изготовителем	- Заменить масло
	- Вода в масле	- Заменить масло
Давление воздуха выше максимального рабочего	- Утечки масла	- Проверить герметичность масляных рукавов и соединений
	- Неисправен обратный клапан	- Заменить обратный клапан
Показания индикатора загрязненности воздушного фильтра 65 мбар (красная зона шкалы)	- Неисправен предохранительный клапан	- Заменить предохранительный клапан
	- Загрязнен воздушный фильтр	- Очистить/заменить

8 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

8.1 Технические данные

Питание привода установки осуществляется от трехфазной электрической сети переменного тока напряжением 380 ($\begin{smallmatrix} +10 \\ -5 \end{smallmatrix}$ %) В, частотой 50 ($\pm 1,25$) Гц.

Допустимый интервал рабочих температур окружающей среды от - 20°C до + 40°C.

Относительная влажность воздуха не более 98 % при плюс 25° С.

Высота над уровнем моря, не более – 1000 м.

Основные технические показатели приведены в приложении II.

8.2 Данные о рекомендуемых маслах

Полный заправочный объем масла для системы смазки редуктора и подшипников винтового блока смотрите в приложении III.

Для заправки системы смазки в течение гарантийного срока рекомендуется использовать синтетическое масло **Silol**, который гарантирует хорошую работу компрессорной установки. При постоянном применении масла Silol интервал замены масла увеличивается до 12 месяцев (2000 часов наработки).

В зависимости от условий эксплуатации можно применять другие марки синтетических моторных масел в соответствии с классификацией API SE/CC согласно SAE J183, указанных в таблице 8.1.

Таблица 8.1 – Марки рекомендуемых масел


Марка масла	Температурный диапазон применения, °C
Silol	-20°C...+40°C
SAE 10W-40	-20°C...+25°C
SAE 15W-40	-10°C...+25°C
SAE 15W-50	-10°C...+35°C
SAE 20W-50	0°C...+35°C

9 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 9.1 – Комплектность поставки изделия


Наименование	Кол-во, шт.
Установка компрессорная	1
Установка компрессорная. Руководство по эксплуатации	1
Электродвигатель. Инструкция по эксплуатации	1
Клапан предохранительный. Паспорт	1
Тара транспортная	1
Ключ к замкам	6

10 СХЕМА ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКАЯ

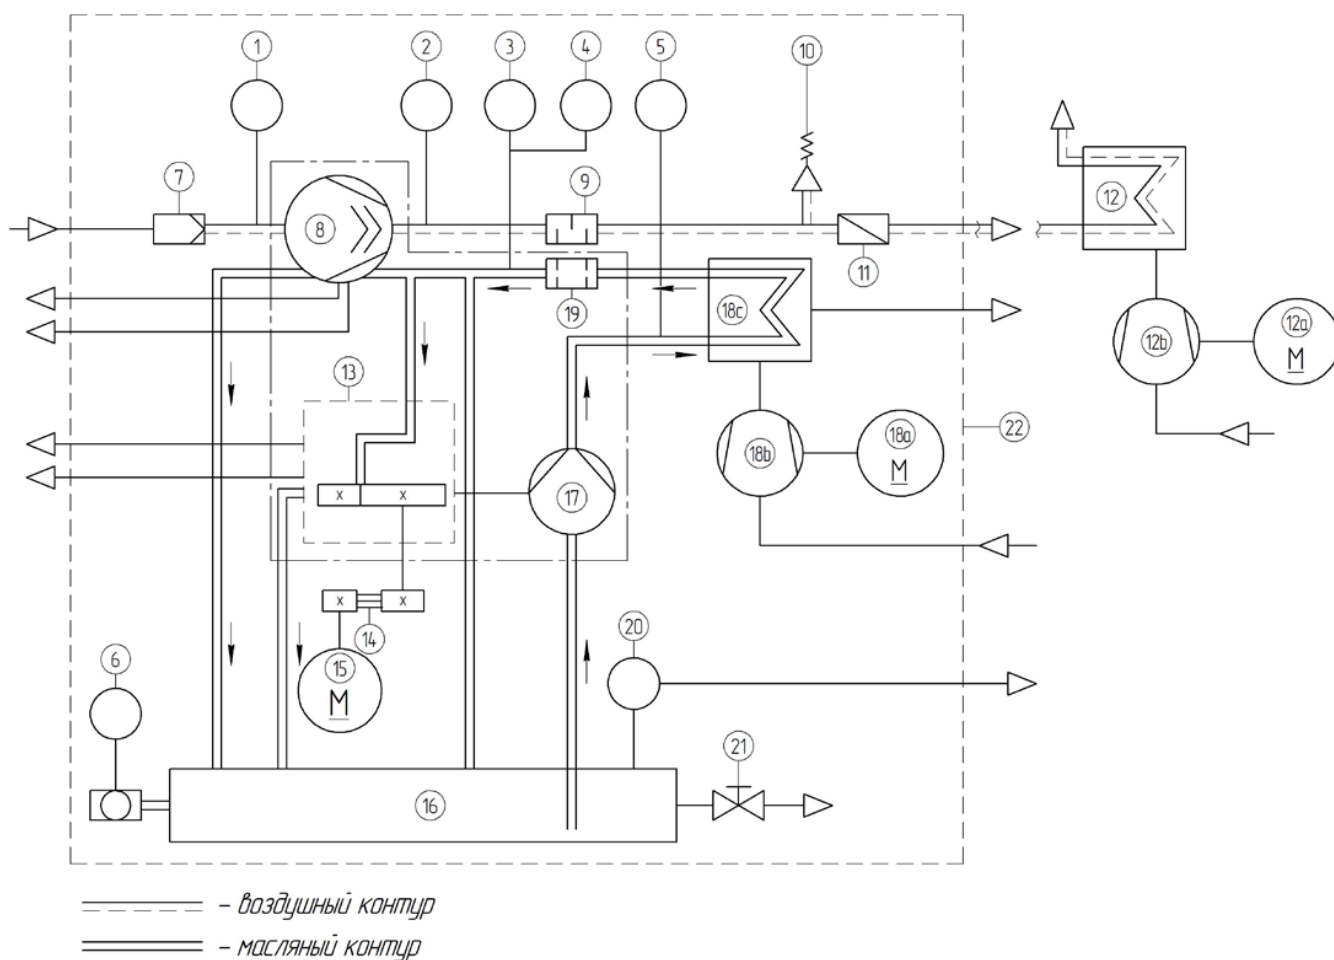


- | | |
|--|--|
| 1. Индикатор загрязненности воздушного фильтра | 13. Редуктор, подшипники винтового блока |
| 2. Индикатор давления воздуха (опция) | 14. Ременная передача |
| 3. Индикатор давления масла | 15. Двигатель привода компрессора |
| 4. Датчик давления масла | 16. Масляный картер блока компрессорного |
| 5. Датчик температуры масла | 17. Насос масляный |
| 6. Указатель уровня масла | 18a. Двигатель вентилятора |
| 7. Фильтр воздушный | 18b. Вентилятор |
| 8. Блок компрессорный винтовой | 18c. Маслоохладитель |
| 9. Глушитель на выходе | 19. Фильтр масляный |
| 10. Клапан предохранительный | 20. Сапун |
| 11. Клапан обратный | 21. Пробка слива масла |
| 12. Охладитель сжатого воздуха (опция) | 22. Корпус защитный шумопоглощающий |
| 12a. Двигатель вентилятора (опция) | |
| 12b. Вентилятор (опция) | |

БЕЗ УСТРОЙСТВА ПЛАВНОГО ПУСКА

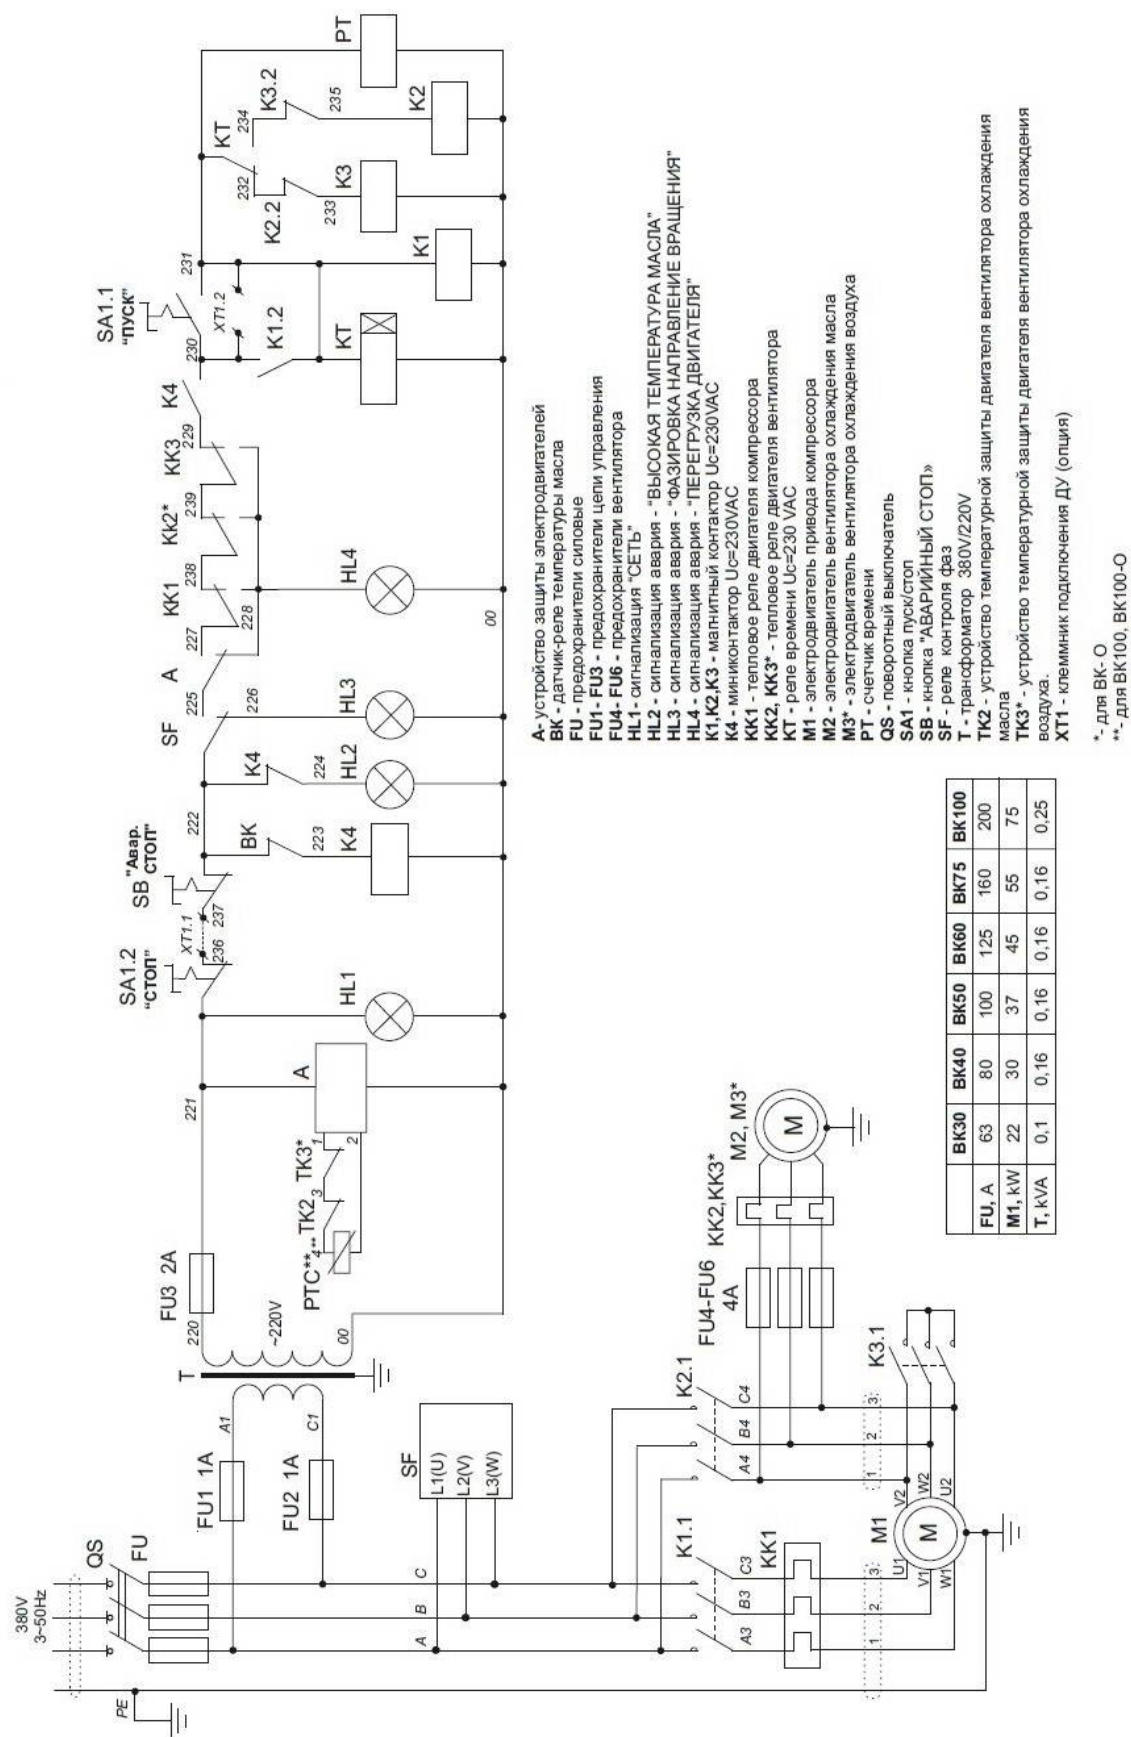


С УСТРОЙСТВОМ ПЛАВНОГО ПУСКА (ОПЦИЯ Н)

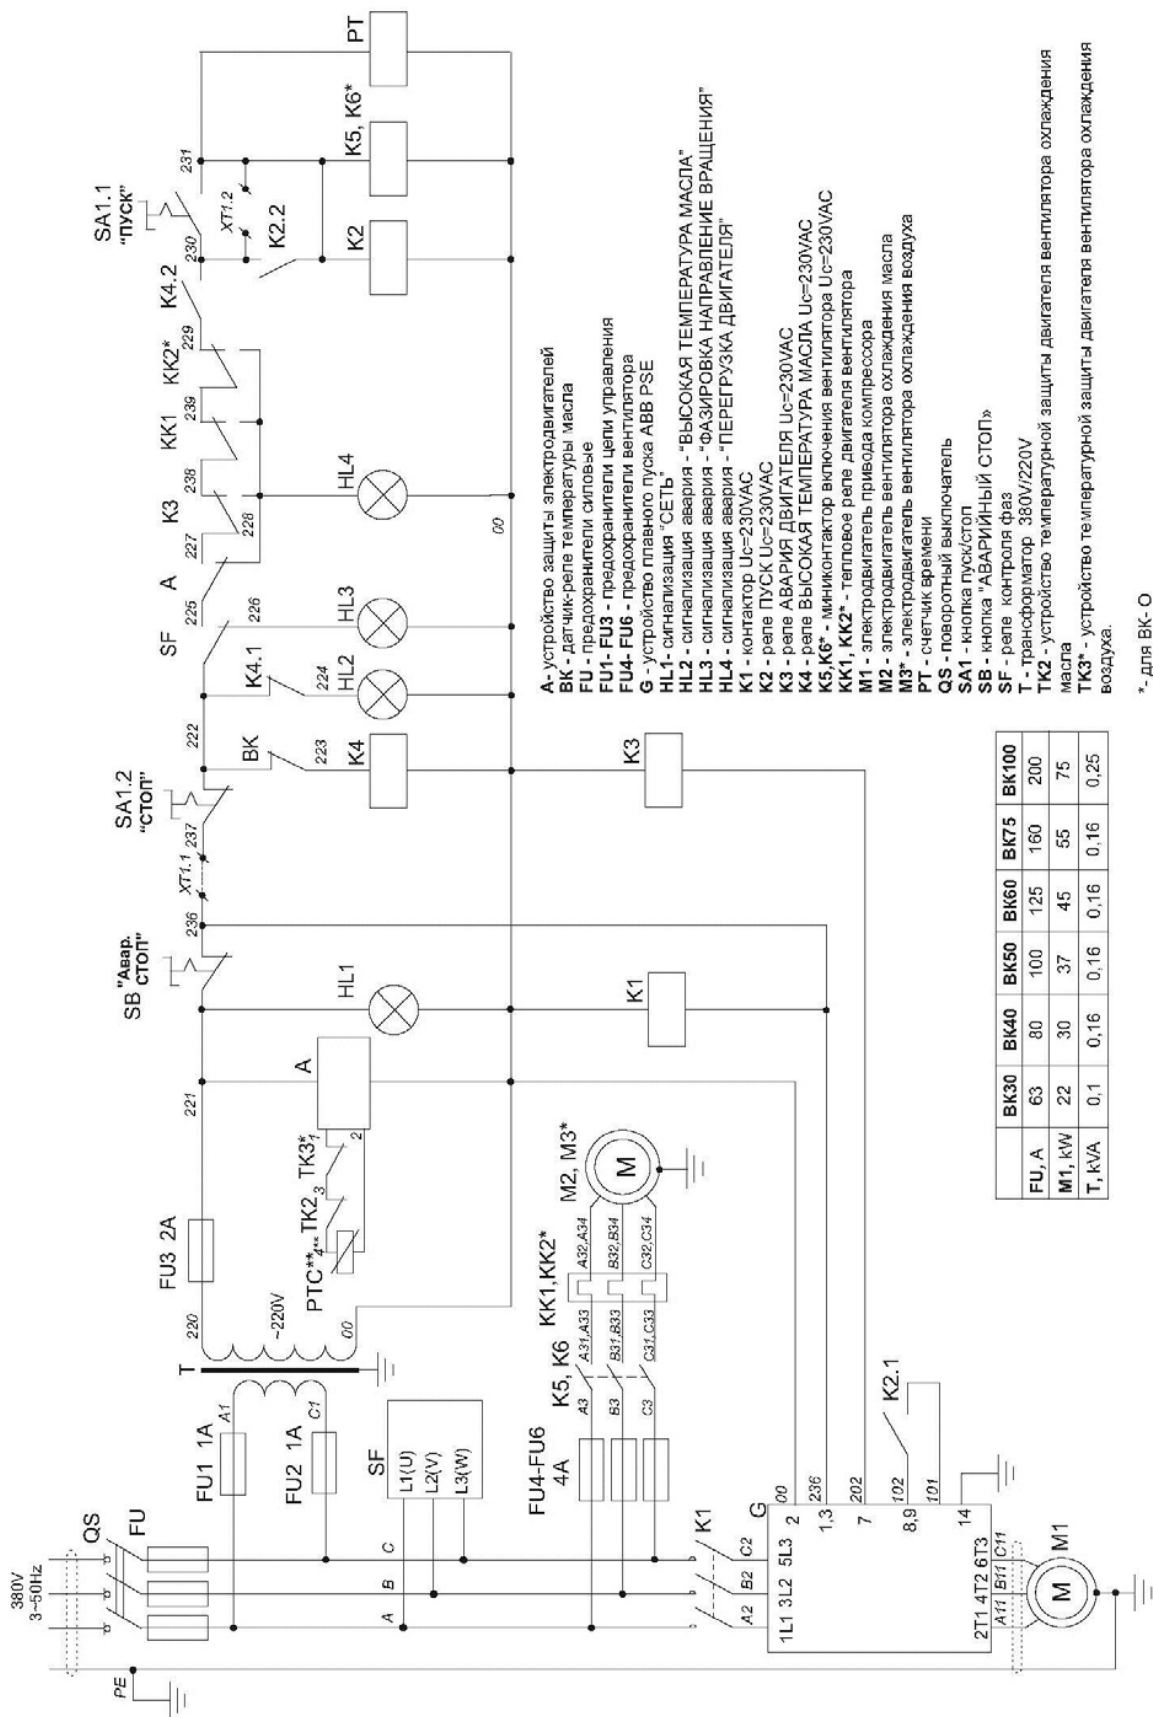


* - для ВК-О

12 ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ (БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ)

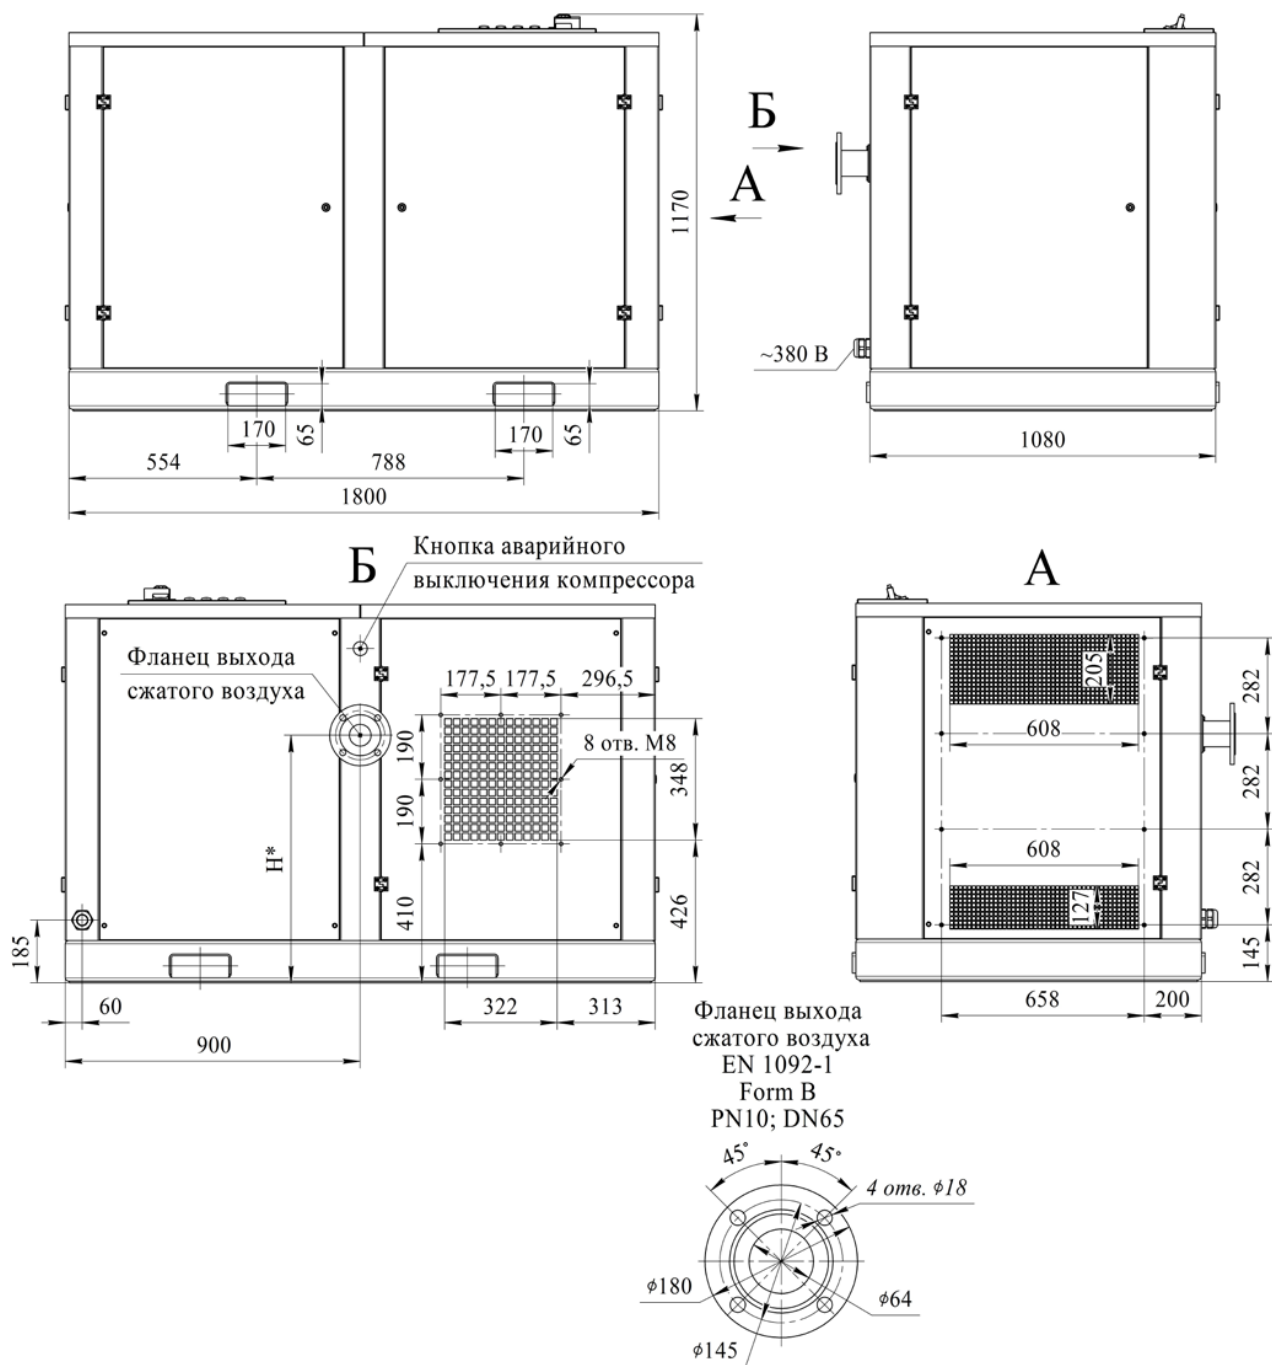

* H=650мм для установок с винтовым блоком CG80, CS80 (см. приложение II.1, II.2).
H=730мм для установок с винтовым блоком CS85 (см. приложение II.3).

13 ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ (С ИНТЕГРИРОВАННЫМ ОХЛАДИТЕЛЕМ СЖАТОГО ВОЗДУХА)

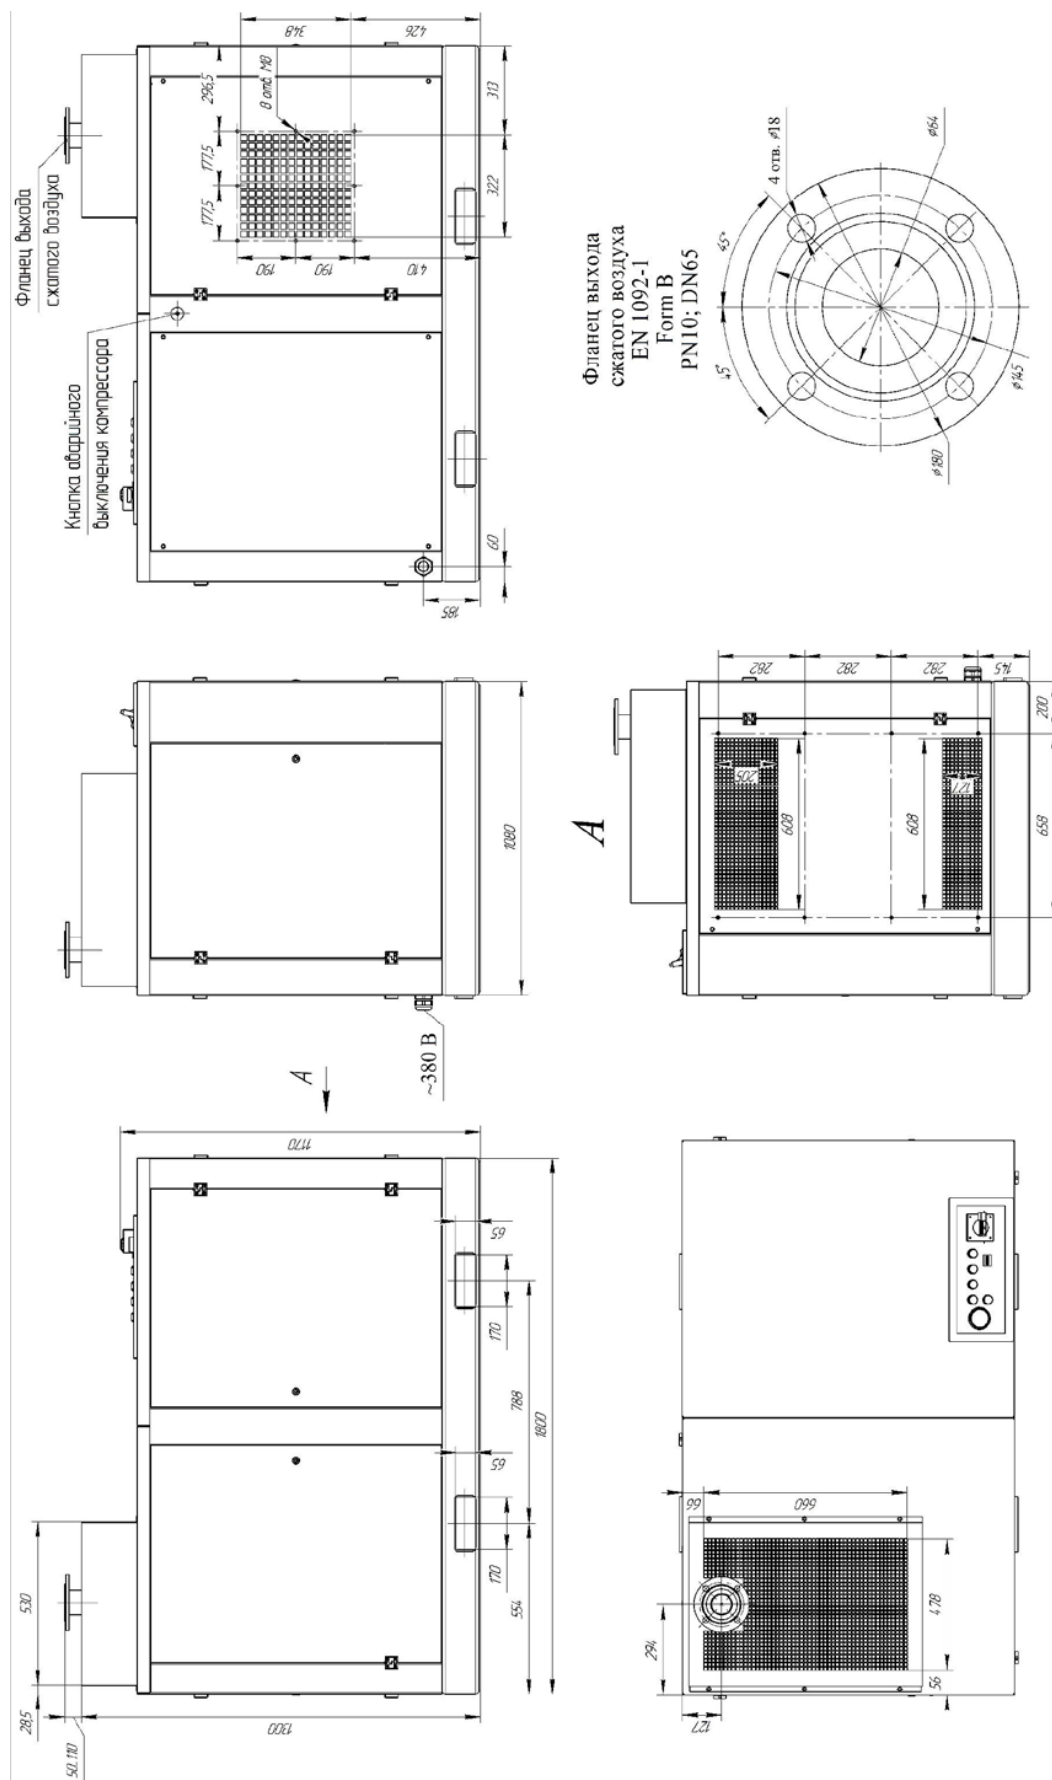

14 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

14.1 Гарантийный срок эксплуатации установки 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при гарантийной наработке не более 2000 (две тысячи) часов, но не более 18 месяцев со дня выпуска, если иное не предусмотрено договором.

В случае отсутствия документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию, гарантийный срок эксплуатации устанавливается 12 месяцев со дня выпуска при гарантийной наработке не более 2000 (две тысячи) часов.

Изготовитель гарантирует:

- соответствие изделия приведенным характеристикам, при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, транспортирования и хранения.
- бесплатное устранение дефектов и неисправностей или замену деталей и сборочных единиц, вышедших из строя по вине предприятия-изготовителя в течение гарантийного срока.

14.2 Гарантийные обязательства изготовителя прекращаются в случае:

- несоблюдения требований и указаний по эксплуатации на изделие и его комплектующих, установленных в эксплуатационной документации, поставляемой в комплекте с изделием;
- наличия механических и других повреждений вследствие нарушения условий эксплуатации, транспортирования и хранения;
- внесения изменений в электрическую и пневматическую цепи управления, конструкцию или устройство изделия и его составных частей без письменного разрешения изготовителя;
- нарушения сохранности заводских пломб на устройствах оборудования и несанкционированного доступа к настройкам (регулировкам);
- несвоевременного или некачественного проведения технического обслуживания, отсутствия записей в эксплуатационной документации или специальном журнале, связанных с эксплуатацией и обслуживанием;
- использования неоригинальных запасных частей и материалов, отсутствия или повреждения защитной маркировки;
- самостоятельной разборки узлов изделия для определения причин неисправности, ремонта или замены без письменного разрешения изготовителя на проведение работ;
- отклонения показателей качества электроэнергии от нормы, по ГОСТ 13109;
- несоответствия параметров подводящего питающего кабеля (падение напряжения на подводящем кабеле более 5% от номинального значения) по ГОСТ МЭК 60204.

14.3 Гарантийные обязательства не распространяются:

- на расходные запасные части и материалы, замена которых в период действия гарантии, предусмотрена регламентом проведения технического обслуживания;
- на повреждения изделия, возникшие в результате событий чрезвычайного характера, обстоятельств непреодолимой силы или вмешательства третьего лица.

14.4 Гарантийные обязательства не предусматривают:


- техническое обслуживание и чистку изделия, а также выезд специалиста к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта или консультации. Данные работы производятся по отдельному договору;
- транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.

14.5 По вопросам гарантийного обслуживания, приобретения сменных и запасных частей обращайтесь к продавцу (региональному уполномоченному представителю изготовителя).


При обращении необходимо указать модель изделия, его заводской номер, наработку в часах, % загрузки, температуру в помещении, внешнее проявление неисправности (отказа), условия аварийного отключения, предполагаемую причину и др.

14.6 Для проведения гарантийного ремонта рекламационный акт, оформленный по установленной форме, а также следующие дополнительные сведения (или копии документов) с сопроводительным письмом направляются продавцу/поставщику:


- точный адрес потребителя (владельца изделия);
- № документа, подтверждающего покупку и обязательства продавца;
- свидетельство о приемке и упаковывании (страница настоящего РЭ);
- сведения об эксплуатации (№ акта и дата ввода в эксплуатацию, количество часов наработки, записи о проведенных ТО, ремонтах, сведения о применяемых расходных материалах и др.).

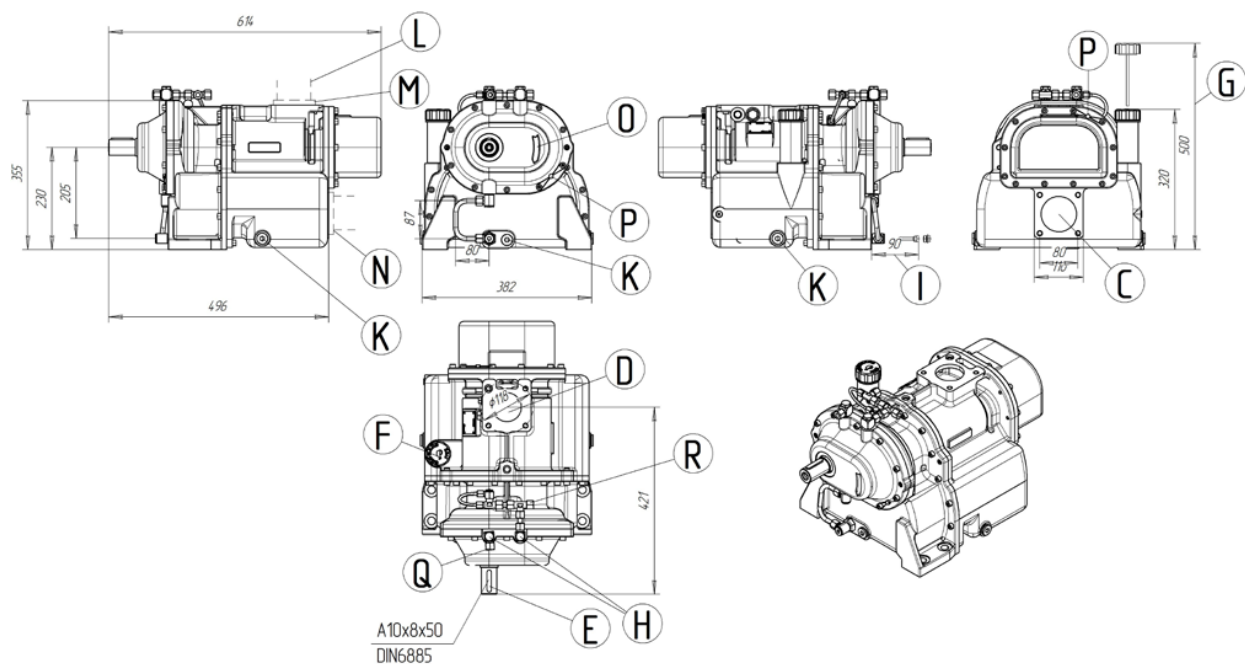

С	Всасывающий патрубок	Н	Место для присоединения вакуумного манометра
Д	Нагнетательный патрубок	О	Направление вращения вала винтового блока
Ф	Маслозаливная горловина с пробкой-щупом для определения уровня масла	Р	Пломба
Г	Размер необходимый для проверки уровня масла	Q	Выход горячего масла к маслоохладителю
Н	Место для подключения манометра давления масла	Р	Вход охлажденного масла с маслоохладителя
И	Размер необходимый для проверки масляного фильтра		
К	Пробка для слива масла		
Л	Место присоединения манометра для измерения конечного давления (опция)		
М	Место присоединения датчика для измерения температуры (опция)		

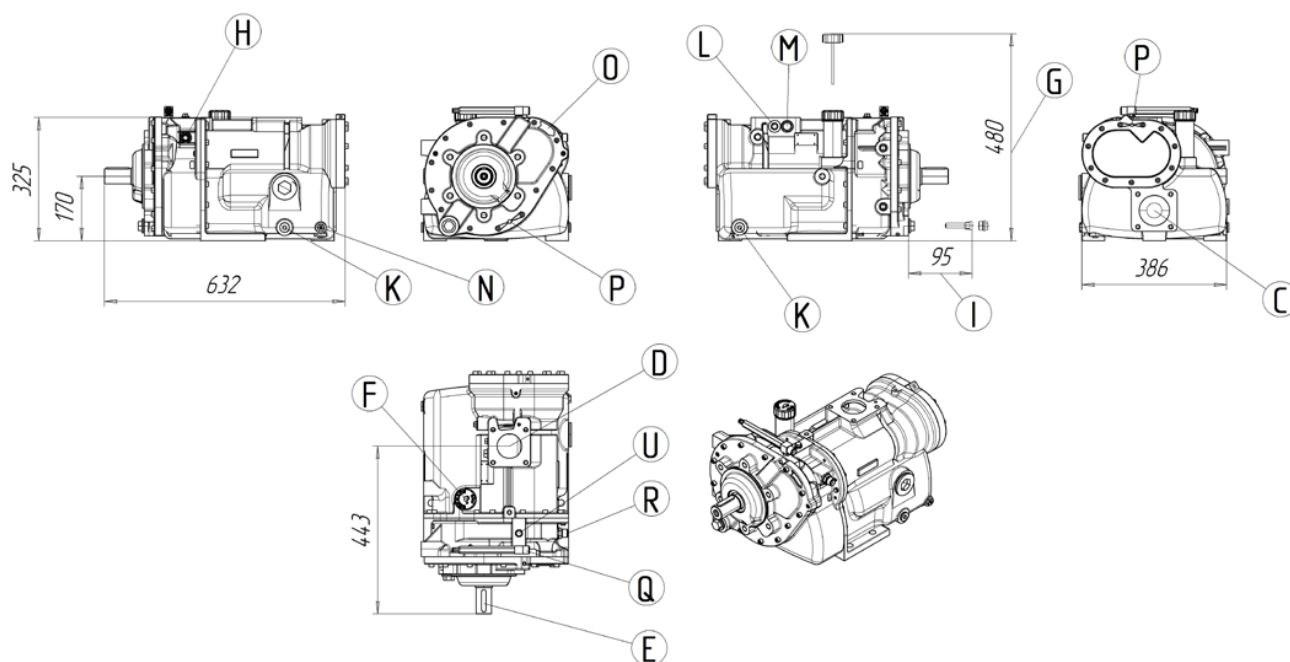

- | | | | |
|----------|--|----------|--|
| С | Всасывающий патрубок | Н | Место для присоединения вакуумного манометра |
| Д | Нагнетательный патрубок | О | Направление вращения вала винтового блока |
| Е | Маслозаливная горловина с пробкой-щупом для определения уровня масла | Р | Пломба |
| Г | Размер необходимый для проверки уровня масла | Q | Выход горячего масла к маслоохладителю |
| Н | Место для подключения манометра давления масла | Р | Вход охлажденного масла с маслоохладителя |
| И | Размер необходимый для проверки масляного фильтра | | |
| К | Пробка для слива масла | | |
| Л | Место присоединения манометра для измерения конечного давления (опция) | | |
| М | Место присоединения датчика для измерения температуры (опция) | | |

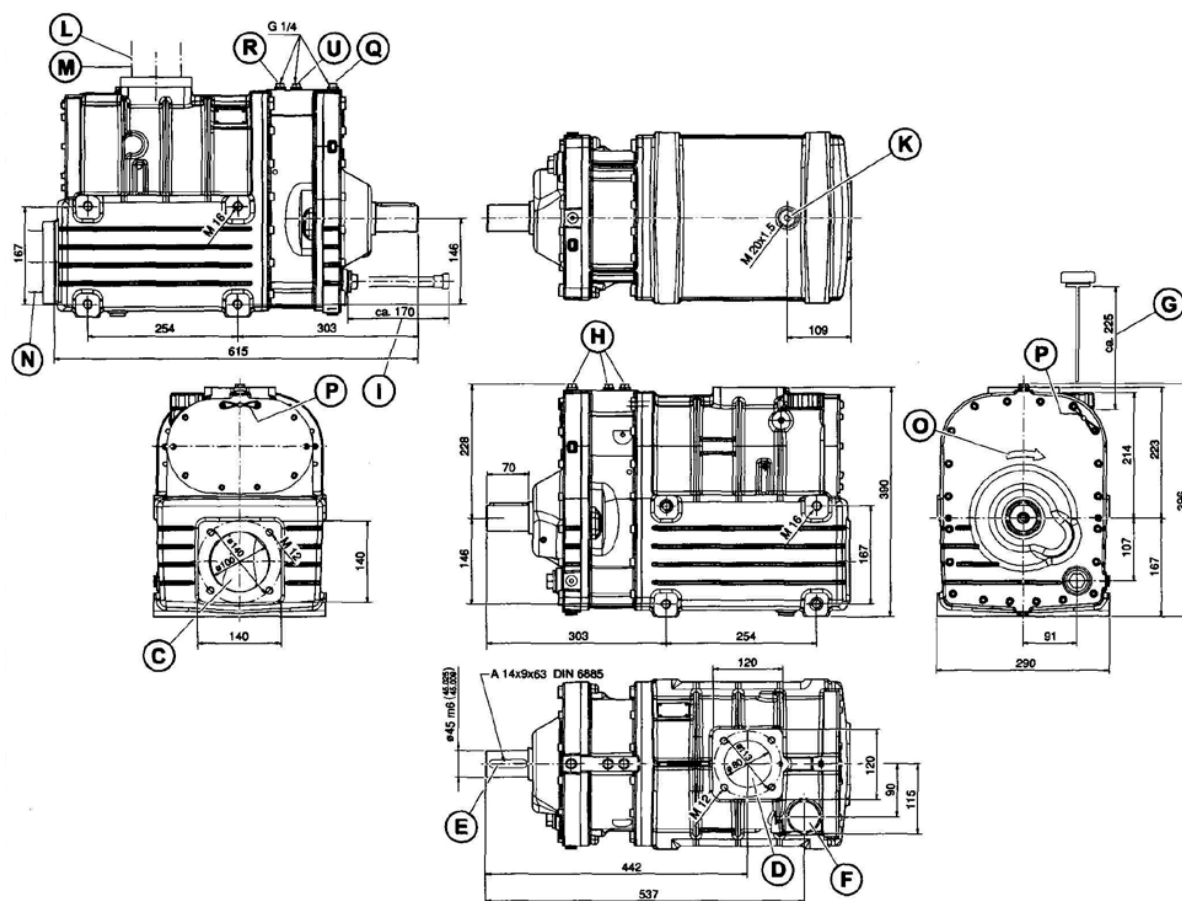

- | | | | |
|----------|--|----------|--|
| C | Всасывающий патрубок | N | Место для присоединения вакуумного манометра |
| D | Нагнетательный патрубок | O | Направление вращения вала винтового блока |
| F | Маслозаливная горловина с пробкой-щупом для определения уровня масла | P | Пломба |
| G | Размер необходимый для проверки уровня масла | Q | Выход горячего масла к маслоохладителю |
| H | Место для подключения манометра давления масла | R | Вход охлажденного масла с маслоохладителя |
| I | Размер необходимый для проверки масляного фильтра | | |
| K | Пробка для слива масла | | |
| L | Место присоединения манометра для измерения конечного давления (опция) | | |
| M | Место присоединения датчика для измерения температуры (опция) | | |

ПРИЛОЖЕНИЕ II.1 Технические показатели установок с блоком CG80

Наименование показателя	Единица измерения	ВК30-1,5	ВК40-1,5	ВК40-2,0	ВК40-2,5	ВК50-2,0	ВК50-2,5
Начальное давление	бар	1,0					
Температура окружающей среды	°C	20					
Максимальное давление нагнетания, избыточное	бар	1,5 +0,05	1,5 +0,05	2,0 +0,05	2,5 +0,05	2,0 +0,05	2,5 +0,05
Объемная производительность, приведенная к начальным условиям	м³/ч	455	575	438	421	557	539
Номинальное число оборотов вала винтового блока	мин⁻¹	3000	3600	3000	3000	3600	3600
Мощность электродвигателя	кВт	22	30	30	30	37	37
Потребляемая мощность установки, не более	кВт	25	33	33	33	40	40
Макс. температура сжатого воздуха, не более	°C	158*	152*	191*	225*	183*	214*
Потребление воздуха на охлаждение и сжатие	м³/ч	* 4455	* 4575	* 4438	* 4421	* 4557	* 4539
Уровень звукового давления в зоне на расстоянии 1 м от установки, не более	дБ(А)	80					
Габаритные размеры установки, не более длина ширина высота	мм	1820 1155 1170*					
Масса, нетто, не более	кг	* 930	* 990	* 990	* 990	* 1010	* 1010
Содержание драгметаллов (сплав серебра Ag/CdO 90-10)	г	14,3	20,9	20,9	20,9	26,8	26,8
* С опцией О (охладителем сжатого воздуха): • температура сжатого воздуха меньше приблизительно на 60 °C • потребление воздуха больше на 4000 м³/ч • высота больше на 200 мм • масса больше на 50 кг							

Данные по приводному ремню

Код	Наименование и обозначение	Кол-во, шт					
		ВК30-1,5	ВК40-1,5	ВК40-2,0	ВК40-2,5	ВК50-2,0	ВК50-2,5
4303000070	Ремень POLY-VL-1194-12	-	1	-	-	-	-
4303000050	Ремень POLY-VL-1270-12	1	-	1	1	-	-
4303000060	Ремень POLY-VL-1333-16	-	-	-	-	1	1

ПРИЛОЖЕНИЕ II.2 Технические показатели установок с блоком CS80/1

Наименование показателя	Единица измерения	ВК50-1,5	ВК60-2,0	ВК60-2,5
Начальное давление	бар	1,0		
Температура окружающей среды	°С	20		
Максимальное давление нагнетания, избыточное	бар	1,5 +0,05	2,0 +0,05	2,5 +0,05
Объемная производительность, приведенная к начальным условиям	м³/ч	730	717	704
Номинальное число оборотов вала винтового блока	мин ⁻¹	2000		
Мощность электродвигателя	кВт	37	45	45
Потребляемая мощность установки, не более	кВт	40	48	48
Макс. температура сжатого воздуха, не более	°С	155 [*]	183 [*]	213 [*]
Потребление воздуха на охлаждение и сжатие	м³/ч	4730 [*]	4717 [*]	4704 [*]
Уровень звукового давления в зоне на расстоянии 1 м от установки, не более	дБ(А)	80		
Габаритные размеры установки, не более длина ширина высота	мм	1820 1155 1170 [*]		
Масса, нетто, не более	кг	930 [*]	1025 [*]	1025 [*]
Содержание драгметаллов (сплав серебра Ag/CdO 90-10)	г	26,8	32,2	
* С опцией О (охладителем сжатого воздуха): • температура сжатого воздуха меньше приблизительно на 60 °С • потребление воздуха больше на 4000 м³/ч • высота больше на 200 мм • масса больше на 50 кг				

Данные по приводному ремню

Код	Наименование и обозначение	Кол-во, шт		
		ВК50-1,5	ВК60-2,0	ВК60-2,5
4303045203	Ремень POLY-VL-1333-20	1		

ПРИЛОЖЕНИЕ П.3 Технические показатели установок с блоком CS85

Наименование показателя	Единица измерения	ВК60-1,5	ВК75-2,0	ВК75-2,5	ВК100-2,5
Начальное давление	бар	1,0			
Температура окружающей среды	°C	20			
Максимальное давление нагнетания, избыточное	бар	1,5 +0,05	2,0 +0,05	2,5 +0,05	2,5 +0,05
Объемная производительность, приведенная к начальным условиям	м³/ч	990	976	849	963
Номинальное число оборотов вала винтового блока	мин⁻¹	2000	2000	1700	2000
Мощность электродвигателя	кВт	45	55	55	75
Потребляемая мощность установки, не более	кВт	48	58	58	78
Макс. температура сжатого воздуха, не более	°C	150*	175*	200*	200*
Потребление воздуха на охлаждение и сжатие	м³/ч	4990*	4976*	4849*	4963*
Уровень звукового давления в зоне на расстоянии 1 м от установки, не более	дБ(А)	80			
Габаритные размеры установки, не более длина ширина высота	мм	1820 1155 1170*			
Масса, нетто, не более	кг	1070*	1160*	1110*	1280*
Содержание драгметаллов (сплав серебра Ag/CdO 90-10)	г	32,2	32,4	32,4	33,2
* С опцией О (охладителем сжатого воздуха): • температура сжатого воздуха меньше приблизительно на 60 °C • потребление воздуха больше на 4000 м³/ч • высота больше на 200 мм • масса больше на 50 кг					

Данные по приводному ремню

Код	Наименование и обозначение	Кол-во, шт			
		ВК60-1,5	ВК75-2,0	ВК75-2,5	ВК100-2,5
4303045203	Ремень POLY-VL-1333-20	1			

ПРИЛОЖЕНИЕ III.1 Перечень материалов и запасных частей, используемых при ТО установок с винтовыми блоками CG80 и CS80

Код	Наименование	Применяемость	Примечание
4093200600	Патрон фильтра воздушного, шт.	1	
См. пункт 8.2	Масло, л	≈ 11,0	

ПРИЛОЖЕНИЕ III.2 Перечень материалов и запасных частей, используемых при ТО установок с винтовым блоком CS85

Код	Наименование	Применяемость	Примечание
4093201300	Патрон фильтра воздушного, шт.	1	
См. пункт 8.2	Масло, л	≈ 9,7	

Приложение IV. Журнал технического обслуживания

[illegible]

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Установка компрессорная _____ зав. № _____

Производительность _____ м³ / ч

Рабочее давление _____ бар

Комплектующие:

Блок винтовой _____ зав. № _____;

Электродвигатель _____ зав. № _____;

Радиатор масляный _____ зав. № _____;

Радиатор воздушный _____ зав. № _____;

Фильтр воздушный _____ зав. № _____;

Клапан предохранительный _____ зав. № _____;

В состоянии поставки система охлаждения/смазки редуктора винтового блока заправлена компрессорным маслом марки _____

Установка соответствует требованиям технической документации, технических условий ТУ ВУ 400046213.032-2014, и признана годной к эксплуатации.

Упаковку произвёл _____

Дата выпуска " ____ " _____ 20 ____ г.

Отметка ОТК _____

М.П.

Наименование изготовителя: ЗАО «Ремеза», Республика Беларусь, 247672, г.Рогачев, ул. Пушкина, д. 65, тел/факс: +375 2339 34320; +375 2339 34297.

СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ ИЗДЕЛИЯ *

(дата продажи/покупки/приобретения изделия)

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

М.П.

(№ акта и дата ввода изделия в эксплуатацию)

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

М.П.

Примечание: * Заполняет владелец изделия/продавец.

Гарантийное свидетельство

Данное гарантийное свидетельство является обязательством на гарантийный ремонт компрессорного оборудования

Гарантийное свидетельство дает право на бесплатный ремонт и замену деталей, узлов, вышедших из строя по вине изготовителя, в период гарантийного срока.

Уважаемый покупатель! Убедитесь, что все разделы настоящего гарантийного свидетельства заполнены разборчиво и без исправлений.

Изделие	
Модель	
Заводской номер	
Дата продажи	
Фамилия и подпись продавца	
Печать продавца	

Срок гарантии _____ месяца (-ев) со дня продажи

Изделие проверялось в режимах работы _____

в моем присутствии: _____

(подпись покупателя)

Изделие не проверялось по причине: _____

(штамп и подпись продавца)

При осуществлении акта купли-продажи руководствуйтесь общими требованиями региональных правил о приемке товара по количеству и качеству

Для проведения гарантийного ремонта предъявите продавцу/поставщику оформленный по установленной форме рекламационный акт, а также дополнительные сведения (или комплект документов):

1. Точный адрес потребителя (владельца изделия);
2. Документы, подтверждающие покупку и обязательства продавца;
3. Свидетельство о приемке и упаковывании (стр. настоящего РЭ);
4. Сведения об эксплуатации (№ акта и дата ввода в эксплуатацию, количество часов наработки, записи о проведенных ТО, ремонтах, сведения о применяемых расходных материалах и др.)

При отсутствии одного из указанных документов Вам может быть отказано в гарантийном ремонте.

Гарантийные обязательства изготовителя прекращаются в случае:

- 1) Несоблюдения требований и указаний по эксплуатации на изделие и примененное оборудование, установленных в эксплуатационной документации, поставляемой в комплекте с изделием.
- 2) Наличия механических и других повреждений вследствие нарушения условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 3) Внесения изменений в электрическую и пневматическую цепи управления, конструкцию или устройство изделия и его составных частей без письменного разрешения изготовителя.
- 4) Нарушения сохранности заводских гарантийных пломб на устройствах оборудования и несанкционированного доступа к настройкам (регулировкам).
- 5) Несвоевременного или некачественного проведения технического обслуживания, отсутствия записей в эксплуатационной документации или специальном журнале, связанных с эксплуатацией и обслуживанием.
- 6) Использования неоригинальных запасных частей и материалов, отсутствия или повреждения защитной маркировки.
- 7) Самостоятельной разборки узлов изделия для определения причин неисправности, ремонта или замены без письменного разрешения изготовителя на проведение работ.
- 8) Отклонение показателей качества электроэнергии от нормы по ГОСТ 13109.
- 9) Несоответствия параметров подводящего питающего кабеля (падение напряжения на подводящем кабеле более 5 % от номинального значения) по ГОСТ МЭК 60204.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

- расходные запчасти и материалы, замена которых в период действия гарантии предусмотрена регламентом проведения технического обслуживания;
- повреждения изделия, возникшие в результате событий чрезвычайного характера, обстоятельств непреодолимой силы или вмешательства третьего лица.

Гарантийные обязательства не предусматривают:

- а) техническое обслуживание и чистку изделия, а также выезд специалиста к месту установки компрессора с целью его подключения, настройки, ремонта или консультации. Данные работы производятся по отдельному договору;
- б) транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.